


SEKO


CONFIGURAÇÃO K800 - Cloro + PH

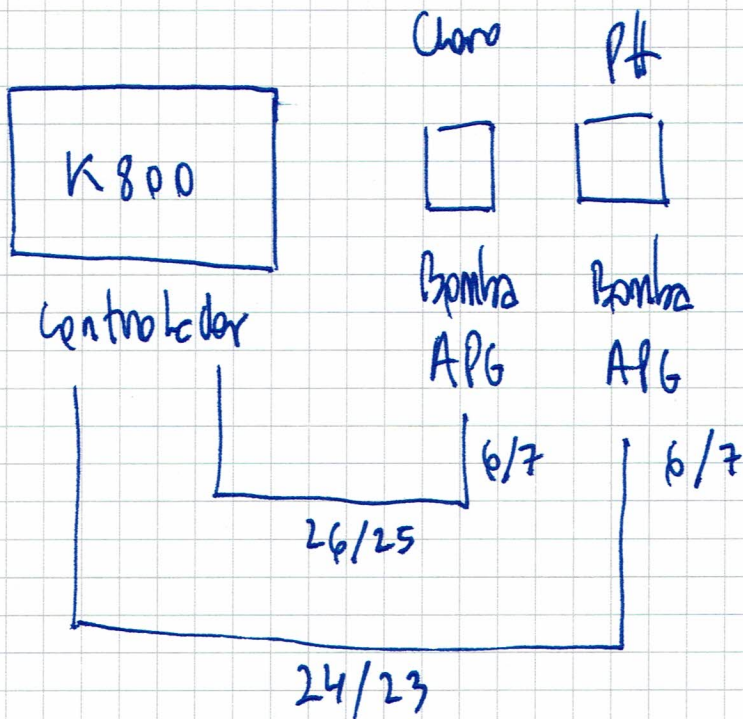

Regulagens

K800: Saída Frequência
 APG: Entrada Impulsos

Ligações

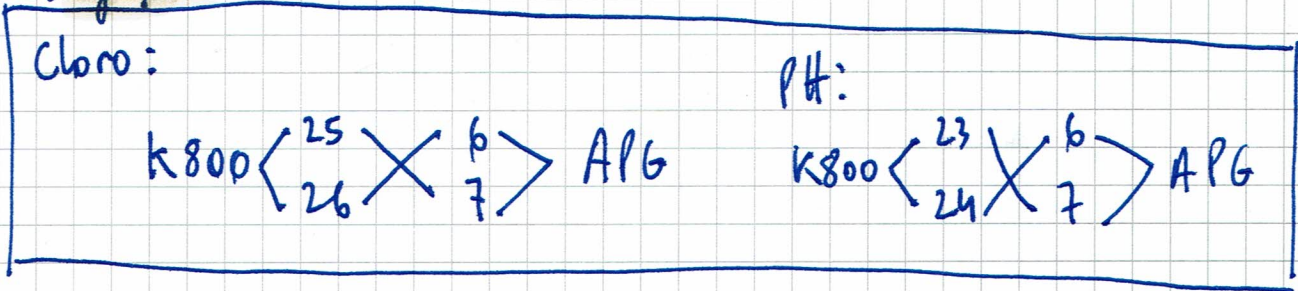

Bomba APG

Saída - 1:1 ou 1:m - "m" regulado no potenciômetro

SET POINT

PH: 7,2

Cloro: Piscina - 1,2 - 1,5 ppm
 Potável - 0,2 - 0,8 ppm